



# О текущей ситуации по вопросам внедрения МДЛП в части ЛП 7ВЗН

Сентябрь 2019



центр развития  
перспективных технологий

# Регистратор выбытия – внешний вид и комплектация

- ✓ **Встроенный сканер** – для сканирования DataMatrix
- ✓ **Экран и клавиатура** – для управления устройством
- ✓ **Wi-Fi, Ethernet** – для подключения к внутренней сети аптеки или мед. организации
- ✓ **Возможность подключения GSM-модема** – на случай, если Аптека или мед. организация не подключена к сети интернет
- ✓ **Модуль безопасности (СКЗИ)** – для проверки крипто-кода  
Кода маркировки
- ✓ **Аккумулятор**
- ✓ **Модуль Глонасс** – для контроля соответствия места осуществления  
выбытия лекарственного препарата фактическому
- ✓ **Краткая инструкция по использованию**



# Режимы работы регистраторов выбытия

## «Автономный» – при обороте до 10 упаковок в день

- Не требует доработки информационной системы участника оборота
- Неудобства двойного ввода информации и отсутствие автоматической проверки соответствия сканируемых кодов документу-основанию (рецепту или накладной)


## «Режим ТСД» – в помещениях без связи

- Загрузка в РВ перечня требуемых ЛП и выгрузка списка отсканированных DataMatrix
- Удобен для использования в помещениях без связи и обмена информацией с системой участника оборота без ее доработки (через копирование файлов)

## «Сетевой» («пассивный») – при обороте свыше 10 уп. в день

- Работой РВ управляет информационная система участника оборота, требуется ее доработка
- Достигается наиболее полная автоматизация, процесса и удобство использования РВ

Количество МОД 7ВЗН

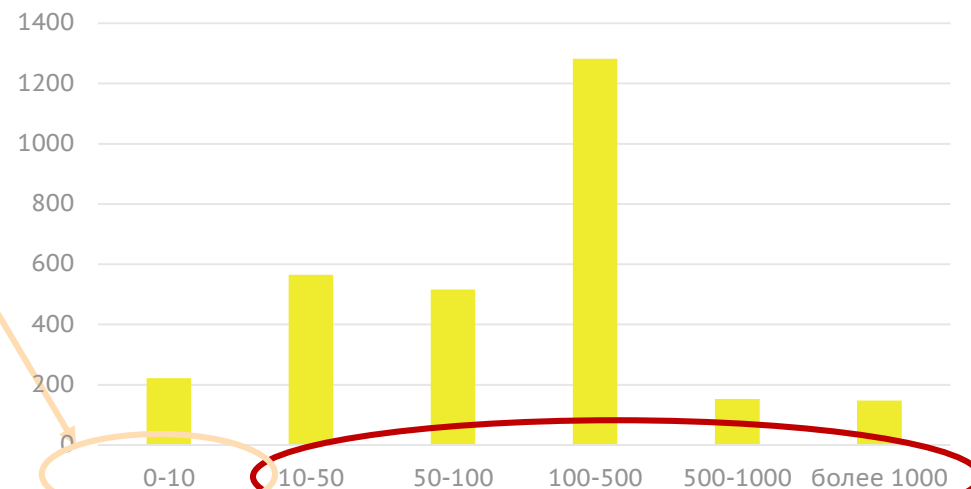

1 место осущ.  
фарм.  
деятельности


1 регистратор  
выбытия

# Описание процесса доставки РВ



# Точки выбытия 7ВЗН: регистрации в ИС МДЛП, мониторинг оснащения (факт за 24.09)


## Оснащение мест выбытия ЛП 7 ВЗН регистраторами выбытия (РВ)

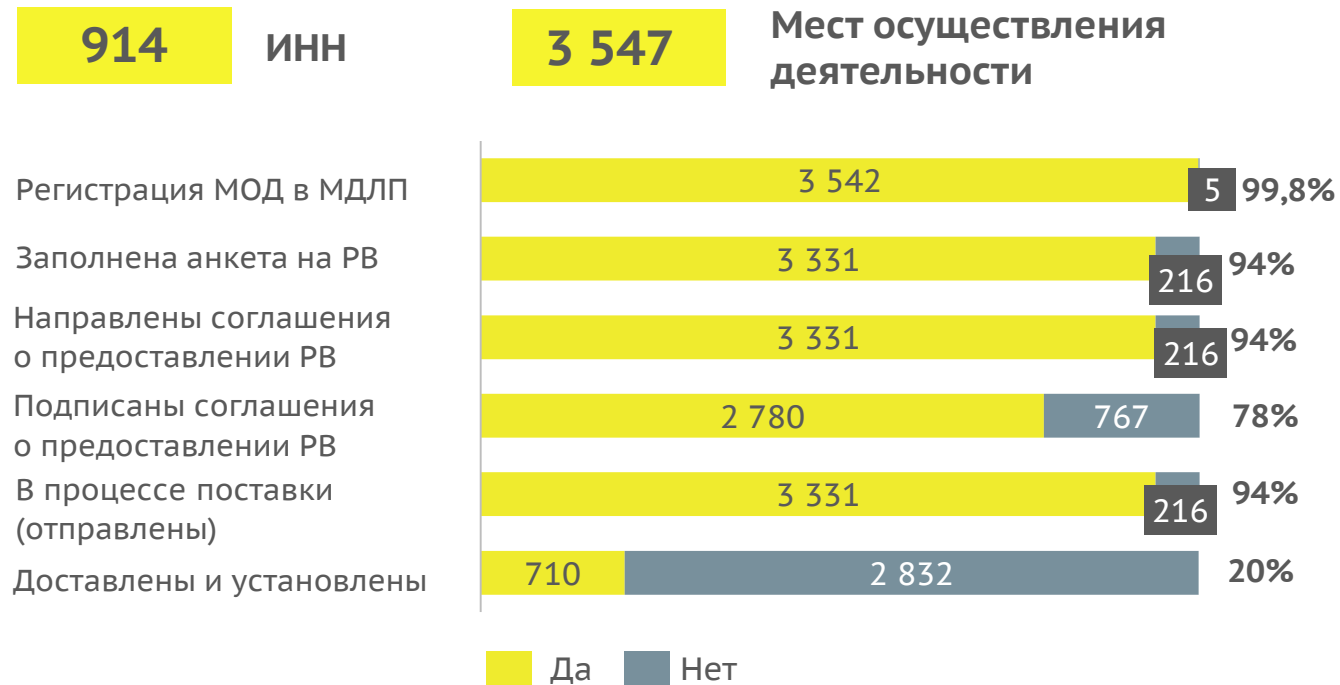

## Часто задаваемые вопросы по процедуре оснащения РВ:

- 1.** Когда будет доставлен регистратор выбытия?  
 Если вы сформировали анкету до 20.09, то ваш РВ уже «в пути». Необходимо ожидать звонка инженера.
- 2.** Почему нам доставили РВ меньше, чем мы заполняли анкет?  
 РВ от разных производителей могут быть доставлены в разное время. Оснащение будет произведено точно по количеству анкет
- 3.** Не доступен временный договор для подписания. Что делать?  
 В целях экономии времени Оператор продолжил поставку даже без наличия подписанного договора (по данным из анкеты). Нужно будет подписать типовой договор в ЛК МДЛП после отдельного оповещения.

# Мониторинг процесса оснащения РВ

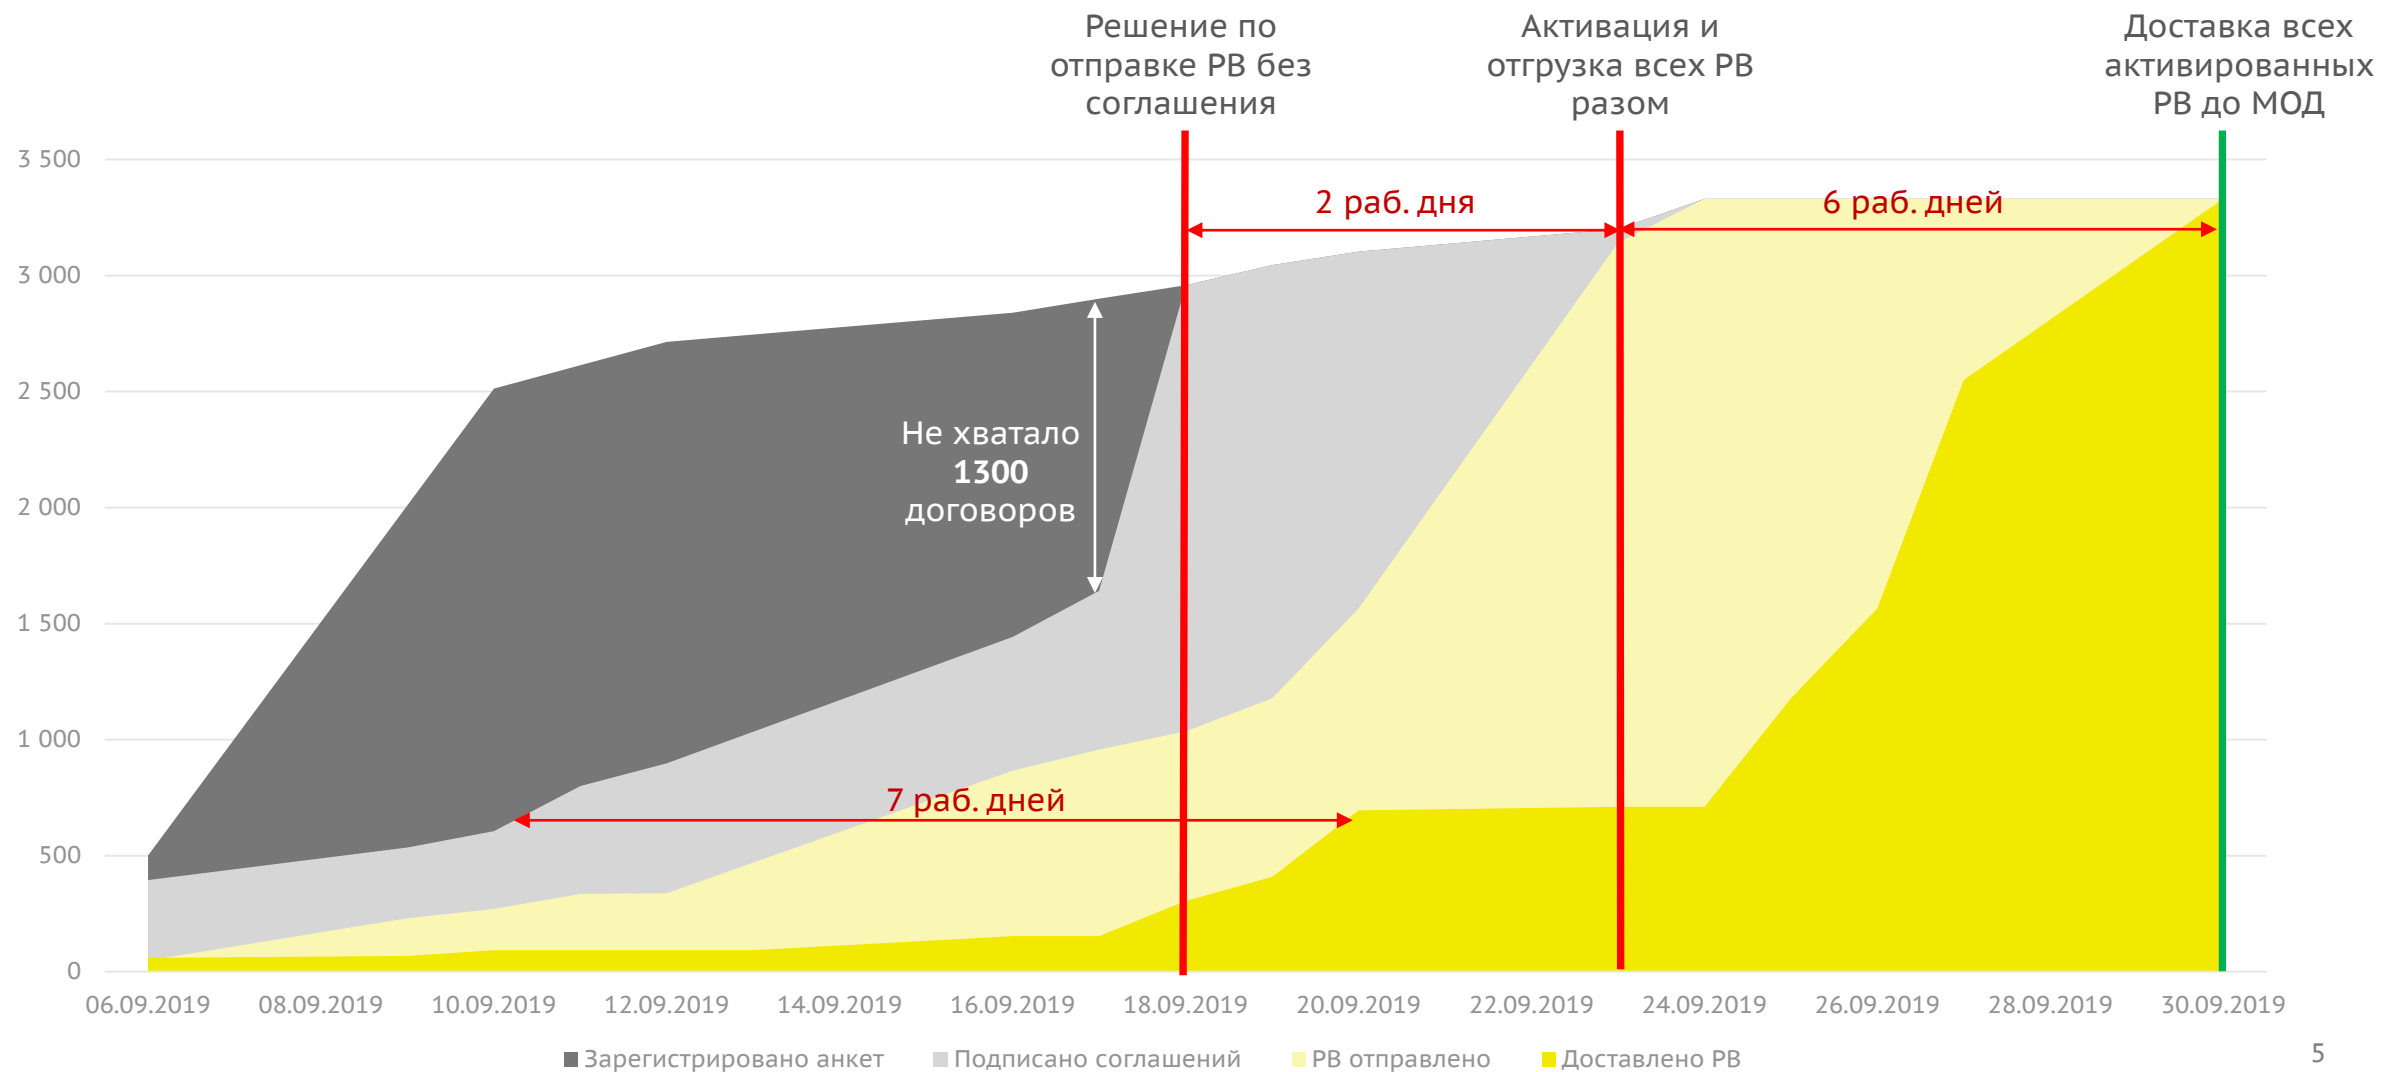



# Спасибо!

Смотрите на сайте [ЧестныйЗнак.РФ](https://www.chestnyy-znak.ru) и на сайтах партнеров обучающие видеоролики и записи вебинаров.

Вопросы просьба отправлять по адресу

[support@crpt.ru](mailto:support@crpt.ru)

тел. 8 (800) 222 1523



центр развития  
перспективных технологий